

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ВСТАНОВЛЕННІ

Акумуляуючий бак

NAD 50 v1
NAD 100 v1
NAD 250 v1



ТОВ "Družstevní závody Dražice - strojírna"
Дражіце 69, 294 71 Бенатки-над-Йізерой
тел.: +420 / 326 370 990
Факс: +420 / 326 370 980
E-mail: export@dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

ЗМІСТ

1	ОПИС	3
2	ПРОЕКТ ПІДХІДНОГО ОБ'ЄМУ І УСТАНОВКИ БАКА	3
3	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4	ІНФОРМАЦІЙНЕ ЛИСТ	4
5	РОЗМІРИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ	4
6	ЛІКВІДАЦІЯ ТАРИ І НЕСПРАВНОГО ВИРОБУ.....	6

ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ БАКА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ!

Шановний покупець!

Компанія ТОВ "Družstevní závody Dražice - strojírna" дякує вам за прийняття рішення на користь придбання виробу нашої марки.



Виробник залишає за собою право на технічну зміну виробу.

Виріб призначений для постійного контакту з питною водою.

1 ОПИС

Баки, що акумулюють, служать для зберігання надлишкової енергії від її джерела. Джерелом тепла може бути тепловий насос, казан на твердому паливі, камінна топка і т.д.

Баки типу NAD служать лише для збереження тепла у системі опалення, робочим теплоносієм є опалювальна вода. Включення баку, що акумулює, в систему опалення з джерелом тепла забезпечує ідеальну роботу джерела тепла за сприятливих температурних умов. Перевага полягає головним чином в оптимізації роботи джерела тепла (тобто максимальної ефективності), коли надмірне незатребуване тепло акумулюється в баку.

Баки виготовлені із сталевих листів та перевірено у 1,5 рази великим значенням робочого тиску, без внутрішнього покриття поверхні. NAD 50 v1, NAD 100 v1 та NAD 250 v1 ізолювані твердою поліуретановою піною без вмісту фреонів завтовшки 42 мм, яка має відмінні ізолюючі властивості. Верхня оболонка із сталі, покрита порошковим лаком.

Умови встановлення

NAD 50 v1 і NAD 100 v1 - стаціонарний та підвісний акумулюючий бак для вертикальної установки на міцній, з достатньою несучою здатністю підставі або на стіні. NAD 250 v1 - тільки стаціонарний акумулюючий бак для вертикальної установки на міцній, з достатньою несучою здатністю підставі.

Баки, що акумулюють NAD 50 v1, NAD 100 v1 і NAD 250 v1 не можна використовувати для акумуляції TV - питної води.

2 ПРОЕКТ ПІДХІДНОГО ОБСЯГУ І

ВСТАНОВЛЕННЯ БАКА

Проект об'єму баку, що акумулює, виконує проектувальник опалення або особа, що володіє достатньою кваліфікацією для проектування опалювальних систем.

Встановлення NAD 100 v1 та NAD 250 v1 має виконуватися фахівцем, який цей факт підтверджує печаткою у гарантійному аркуші.

3 ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


	NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 250 v1
Діаметр бака [мм]	524	584	584
Висота [мм]	561	807	1572
Максимальний робочий тиск [МПа]	0,3	0,3	0,3
Макс. температура опалювальної води [°C]	90	90	90
Макс. потужність додаткового нагрівального елемента ТЈ 6/4" [кВт]	3,3	6	6

4 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЛИСТ


	NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 250 v1
Клас енергетичної ефективності	B	B	C
Статична втрата [Вт]	31	41	88
Об'єм резервуару (л)	50	120	265

5 РОЗМІРИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

NAD 50 v1
NAD 100 v1

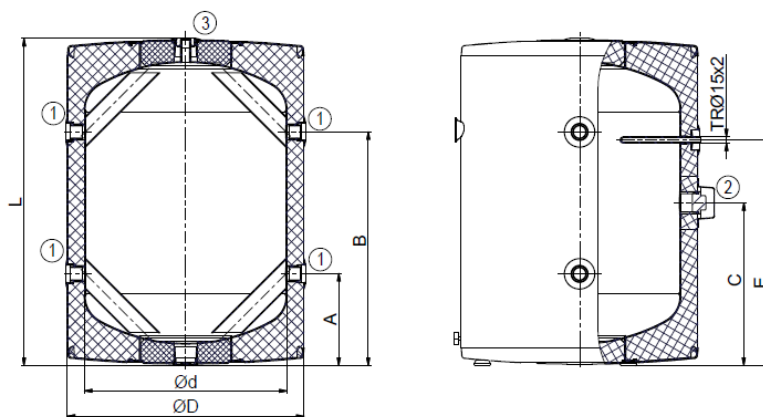


1. Вхід/вихід опалювальної води - G 1"
2. Вхід для установки електричного нагрівального елемента ТЈ 6/4" - G 1 ½"
3. Знеповітря - G1/2" R - Куля універсальної консолі

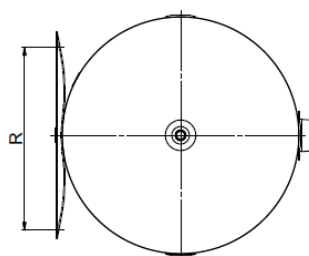

	NAD 50 v1	NAD 100 v1
A	215	226
B	345	576
C	265	401
d	440	500
D	524	584
E	365	556
L	561	807
R	300-310	300-310
	350-372	350-372
	432-468	432-468

NAD 250 v1

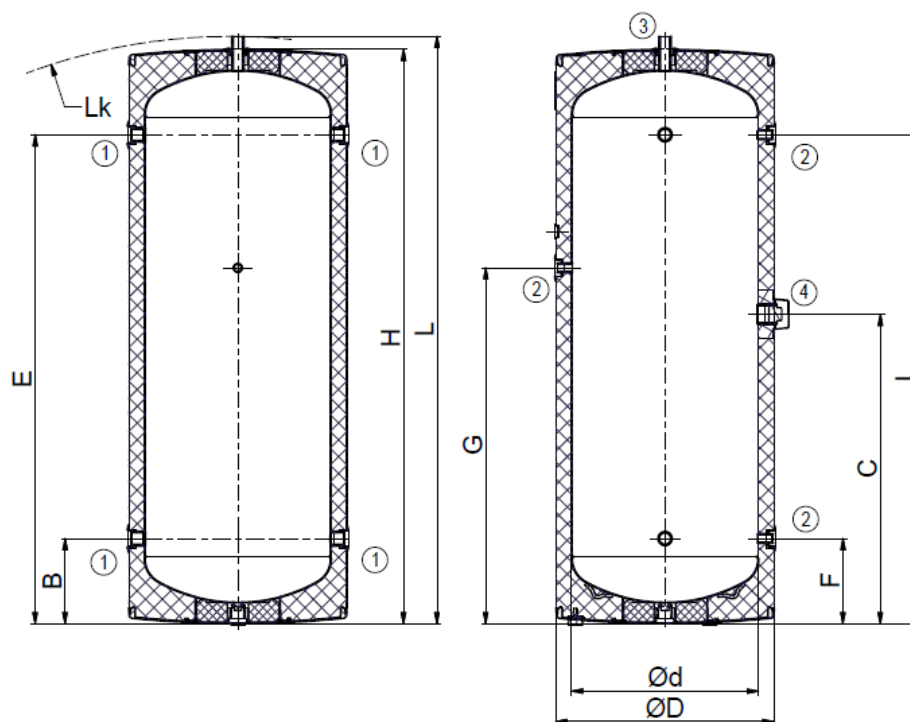

1. Вхід/вихід опалювальної води - G 1"
2. Спуск опалювальної води - G 1/2"
3. Вхід/вихід опалювальної води - G 1"
4. Вхід для встановлення електричного нагрівального елемента ТЖ 6/4" - G 1 1/2"

NAD 250 v1	
B	228
C	828
d	500
D	584
E	1308
F	228
G	952
H	1565
I	1308
L	1572
Lk	1607

Рекомендації

Перед введенням в експлуатацію рекомендуємо залишити в роботі циркуляційний насос контуру опалення мінімально на 24 години. Можливі забруднення із системи вловлюються на фільтрі. Після очищення фільтра система буде повністю працездатною.

6 ЛІКВІДАЦІЯ ТАРИ І НЕСПРАВНОГО ВИРОБИ

За упаковку, в якій було поставлено виріб, було сплачено сервісний збір на забезпечення зворотної здачі та утилізації пакувального матеріалу. Сервісний збір було сплачено згідно із законом № 477/2001 Св. у редакції наступних нормативних актів у фірмі ЕКО-КОМ as Клієнтський номер фірми – F06020274. Упаковку водонагрівача надішліть у місце, відведене муніципалітетом для збирання відходів. Після закінчення експлуатації виріб, що відслужив і непридатний до використання, демонтуйте і передайте на станцію переробки відходів (пункт прийому) або зверніться до виробника.



3-12-2018